

Fjernvarmedeklaration

2024

13-01-2025

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi


90,37%

Rangering - CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder

GrønMindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe**Gul**Mindre CO₂ udledning end et gasfyr**Rød**Større CO₂-udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

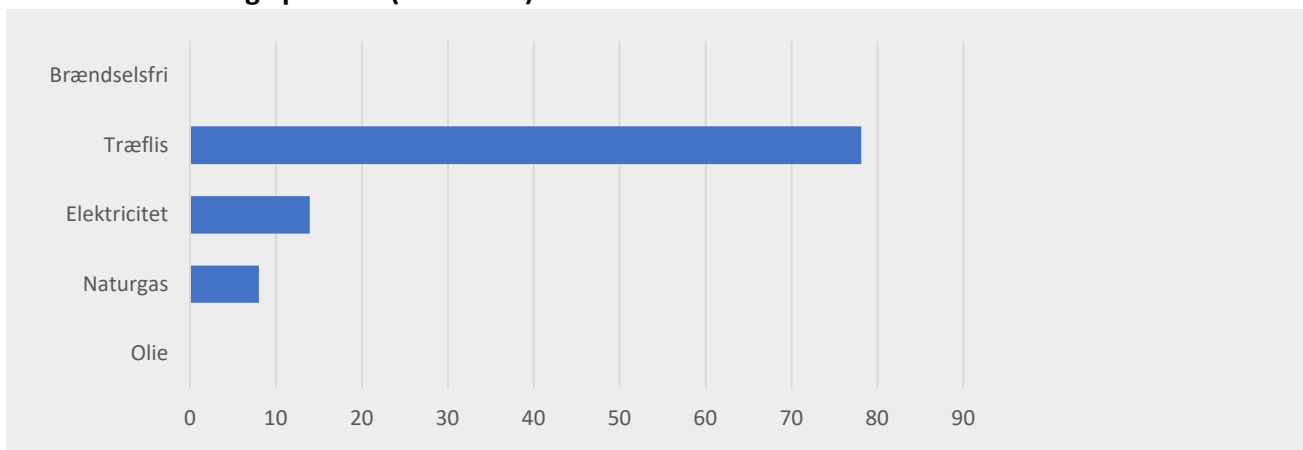

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	7,6	kg/GJ	27,2	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	12,8	g/GJ	46,2	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	3,2	g/GJ	11,5	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	8,8	kg/GJ	31,5	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	8,6	g/GJ	31,0	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilte)	73,4	g/GJ	264,0	mg/kWh
CO (Kulilte)	189,7	g/GJ	682,5	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	6,6	g/GJ	23,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	7,8	g/GJ	28,1	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Haderslev Fjernvarme AMBA

Fjordagervej 15

6100 Haderslev

Telefon: 7452 2188

Mail: info@haderslev-fjernvarme.dk

CVR: 58061212